



Realizzazione del nuovo asilo nido di Copreno

Provincia di Monza e della Brianza
Via Trieste, Fr. Copreno, Lentate

Comune di Lentate

PROPRIETARIO

Via G. Matteotti, 8, 20823 Lentate sul Seveso MB

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

ai sensi Art. 41 c.6 D.lgs 36 del 31.03.2023 e artt. 22-32 all. 1.7 del D.lgs 36 del 31.03.2023



ARCHITETTURE COSTRUITE

STUDIO AR.CO ARCHITETTURE COSTRUITE

di Renzo Ascari e Giuseppe Tremolada Architetti Associati

CAPOGRUPPO

Via Pontida, 72 - 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362 354308 - Fax 0362 354708 - starco@tin.it - www.studioarco.info



IL COMUNE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA

RENZO
ASCARI
ARCHITETTO

IL CAPOGRUPPO PROGETTISTI

322

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA

RENZO
ASCARI
ARCHITETTO

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO

322



STUDIO AR.CO ARCHITETTURE COSTRUITE di Renzo Ascari e Giuseppe Tremolada Architetti Associati
Via Pontida 72, 20833 Giussano (MB) Tel 0362/354308 Fax 0362/354708 - starco@tin.it - www.studioarco.info
PROGETTO ARCHITETTONICO - CAPOGRUPPO

Disegno
Progetto
Allegato rai

Scala

Data

N° TAVOLA

Come
indicato

AGOSTO 2024

A14

COORDINATORE PROGETTISTA


REDAZIONE DISEGNO

1277

CODICE


FILE

VERIFICA E CALCOLO DEGLI SPORTI

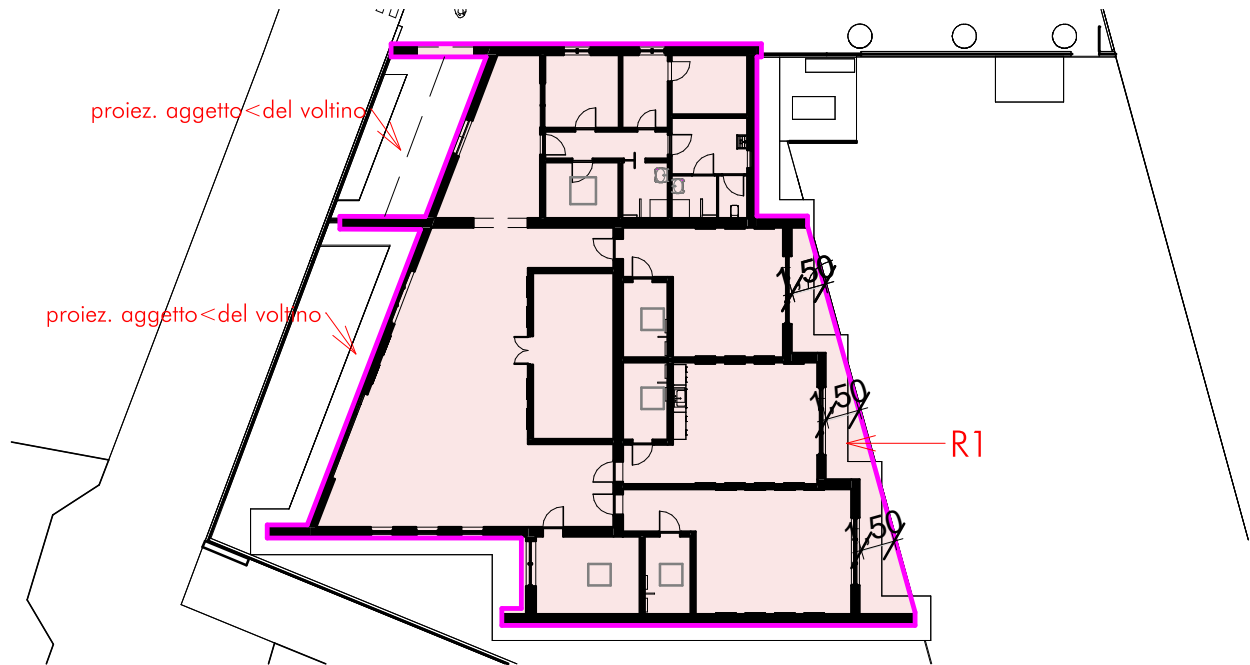

Dettaglio verifica oggetto -R1-

VETRATA AULE:

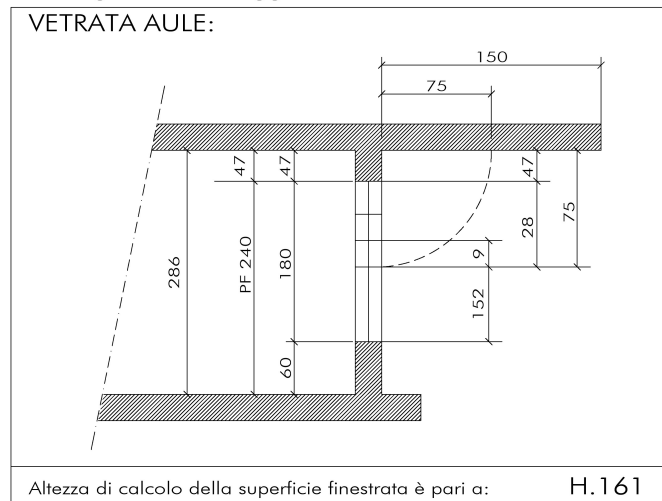

N.B. Tutti i locali abitabili con permanenza di persone rispondono al requisito di illuminazione ed aerazione richiesto da regolamento locale di igiene e regolamento edilizio.
Si garantisce comunque la presenza di impianto di aria primaria in tutti i locali e di illuminazione artificiale adeguata per i locali privi di illuminazione naturale.

RAPPORTI ILLUMINANTI > 1/8											AREANTI > 1/10			
VMC	Superficie locale	Superficie finestra vetrata				aggetto	Dettaglio verifica aggetto	Altezza di calcolo	Mq Fin.	R.I.	Superficie finestra apribile		Mq Fin.	R.A.
	1	2	3	4	6		7	8(2x7)	9 (1:8)	10	11	12(10x11)	13(1:10)	
	Destinazione d'uso	SUP (MQ)	L.fin	H.fin	TIPO APERTURA	mt		mt		L.fin	H.fin			
*	POLIFUNZIONALE	110,80	2,50	1,00	Anta/Vasistas	1,60	proiez. aggetto<del voltino	1,00	2,50		0,83	1,00	0,83	
											0,83	1,00	0,83	
											0,83	1,00	0,83	
		4,00	2,40	Anta		1,60	proiez. aggetto<del voltino	1,80	7,20		0,90	2,40	2,16	
											0,90	2,40	2,16	
		1,00	1,50	Anta/Vasistas					1,50		1,00	1,50	1,50	
		1,00	1,50	Anta/Vasistas					1,50		1,00	1,50	1,50	
		1,00	1,50	Anta/Vasistas					1,50		1,00	1,50	1,50	
								14,20	7,80			11,31	9,80	
*	AULA 1	27,90	3,00	2,40	Anta/Vasistas	1,50	R1	1,61	4,83		0,90	2,40	2,16	
											0,90	2,40	2,16	
									5,78			4,32	6,46	
*	AULA 2	34,20	3,00	2,40	Anta/Vasistas	1,50	R1	1,61	4,83		0,90	2,40	2,16	
											0,90	2,40	2,16	
									7,08			4,32	7,92	
*	AULA 3	37,90	3,00	2,40	Anta/Vasistas	1,50	R1	1,61	4,83		0,90	2,40	2,16	
											0,90	2,40	2,16	
									7,85			4,32	8,77	
*	WC 1	6,40	0,94	0,98	lucernario	/			0,92	6,95	0,94	0,98	0,92	6,95
*	WC 2	6,60	0,94	0,98	lucernario	/			0,92	7,16	0,94	0,98	0,92	7,16
*	WC 3	6,70	0,94	0,98	lucernario	/			0,92	7,27	0,94	0,98	0,92	7,27
*	ANGOLO RIPOSO 1	25,80	2,00	0,90	Vasistas	/		0,90	1,80		calcolo solo vasistas	1,50		
			2,00	0,90	Vasistas	/		0,90	1,80		calcolo solo vasistas	1,50		
									3,60	7,17		3,00	8,60	
*	ANGOLO RIPOSO 2	15,70	2,00	1,50	Anta/Vasistas	/			3,00		1,00	1,50	1,50	
			0,94	0,98	lucernario	/			0,92		0,94	0,98	0,92	
									3,92	6,58		2,42	6,48	
*	UFFICIO ACCOGLIENZA	10,50	1,20	1,20	Anta/Vasistas			1,20	1,44	7,29	1,20	1,20	1,44	7,29
*	WC UTENTI ESTERNI	4,90												
	SPOGLIATOIO / WC	14,80	0,80	0,80	Anta/Vasistas	/		0,80	0,64		0,80	0,80	0,64	
			0,80	2,30	Anta/Vasistas	/		1,70	1,36		0,80	2,30	1,84	
									2,00	7,40		2,48	5,97	
	LOCALE TECNICO	8,80	0,80	0,80	Anta/Vasistas									
*	SPORZIONAMENTO	8,00	1,18	1,14	lucernario	/			1,35	5,95	1,18	1,14	1,35	5,95
*	LAVANDERIA/RIPOSTIGLIO	6,50	1,20	1,20	Anta/Vasistas	/			1,44	4,51	1,20	1,20	1,44	4,51
	ACCOGLIENZA	23,40	1,70	2,40	Anta/Vasistas	1,60	proiez. aggetto<del voltino	1,80	3,06	7,65	1,70	2,40	4,08	5,74
NOTE														
NB 1 * Presenza di ventilazione meccanica controllata														
NB 2 Si rimanda ai dettagli R per la verifica di incidenza degli sporti come da RLI														
NB 3 Per gli sporti con profondità variabile costante si considera la profondità misurata in mezzeria come continua														